



# ГКУ РХ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ



## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧАСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ



РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ  
ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ И  
ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ.  
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НЕИСПРАВНОЕ ПЕЧНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ!



СВОЕВРЕМЕННО ОЧИЩАЙТЕ  
ДЫМОХОДЫ И ПОВЕРХНОСТЬ  
ПЕЧИ ИЛИ КОТЛА ОТ САЖИ, ПЫЛИ  
И ДРУГИХ ГОРЮЧИХ ОТЛОЖЕНИЙ.  
ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАША  
ПЕЧЬ/КОТЕЛ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ И  
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
(СМОТРИ НА ОБОРОТЕ).



ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЛИВАТЬ  
ПЕЧИ И КОТЛЫ С  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТОПКОЙ,  
СЖИГАЯ ТОПЛИВА БОЛЬШЕ  
ТОГО КОЛИЧЕСТВА, НА  
КОТОРОЕ ОНИ РАСЧИТАНЫ.



ОЧИЩАЙТЕ ПРИЛЕГАЮЩУЮ К  
ЖИЛОМУ ДОМУ ТЕРРИТОРИЮ ОТ  
МУСОРА, ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ,  
СУХОЙ ТРАВЫ И Т.Д.  
ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ  
ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ЗАПРЕЩЕНО!



ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ  
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И АППАРАТОВ  
ЗАЩИТЫ.  
ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕГРУЖАТЬ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ  
ОДНОВРЕМЕННЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ  
МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ  
И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  
ТОЛЬКО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.  
ЗАПРЕЩЕНО ОСТАВЛЯТЬ  
ВКЛЮЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  
БЕЗ ПРИСМОТРА!



ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ  
РОЗЖИГА ПЕЧЕЙ И КОТЛОВ  
БЕНЗИН, КЕРОСИН И ДРУГИЕ  
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  
ЖИДКОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО  
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ  
ЭТОГО.




ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НЕИСПРАВНЫЕ ГАЗОВЫЕ  
ПРИБОРЫ. РАЗМЕЩАТЬ МЕБЕЛЬ,  
ГОРЮЧИЕ ПРЕДМЕТЫ И  
МАТЕРИАЛЫ НА РАССТОЯНИИ ОТ  
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ МЕНЕЕ  
0,2 М ПО ГОРИЗОНТАЛИ И  
0,7 М ПО ВЕРТИКАЛИ.

## ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



УСТАНОВИТЕ ЁМКОСТЬ (БОЧКУ)  
С ВОДОЙ У КАЖДОГО ЖИЛОГО  
СТРОЕНИЯ.

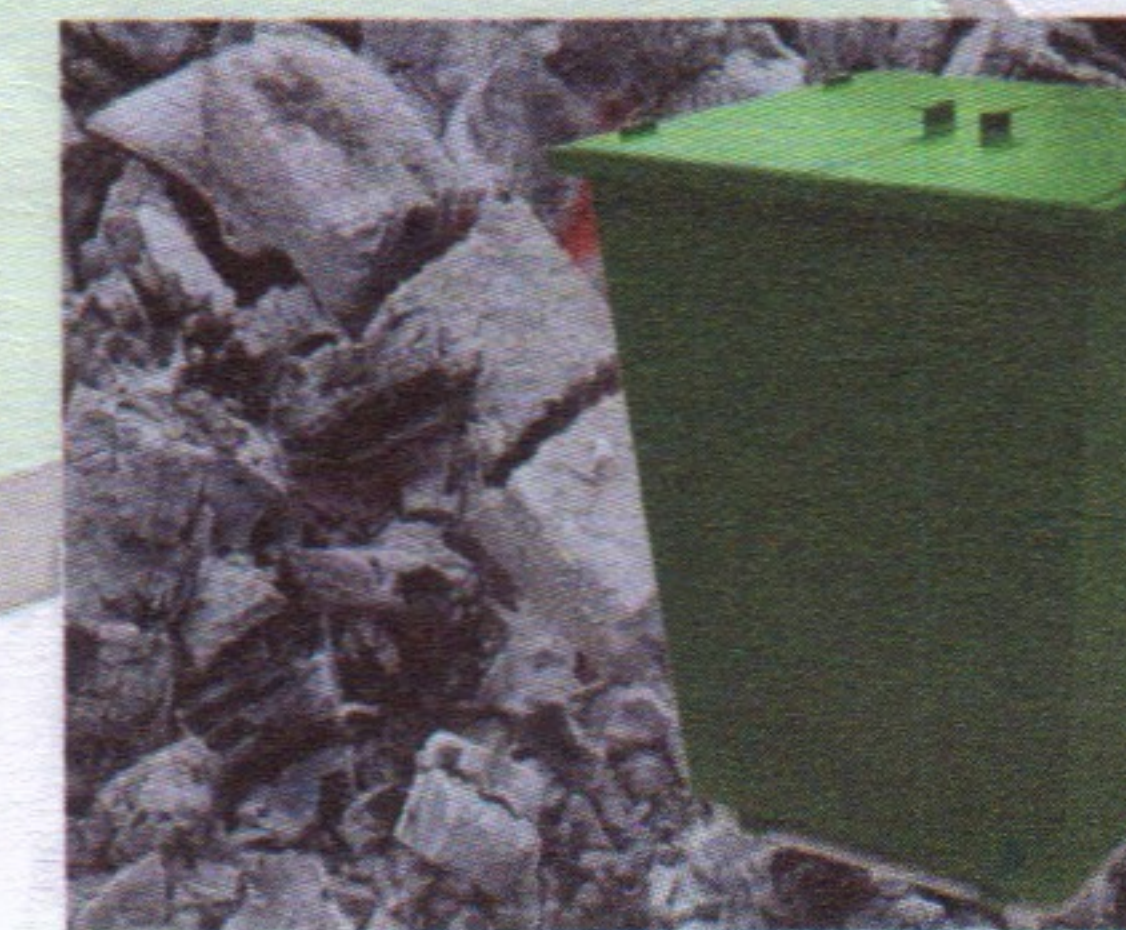

ВЫСЫПАЙТЕ ЗОЛУ И ШЛАК В  
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОЕ  
МЕСТО (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КОНТЕЙНЕР) И ПРОЛИВАЙТЕ  
ВОДОЙ.




НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ  
ОБРАЩЕНИЮ С ОГНЕМ И ВСЕМ ЧТО С  
НИМ СВЯЗАНО.  
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ ИГРАТЬ СО  
СПИЧКАМИ, ЗАЖИГАЛКАМИ И  
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.



УСТАНОВИТЕ В СВОЕМ ДОМЕ  
АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АПИ). ПРИБОР  
РЕАГИРУЕТ НА МАЛЕЙШУЮ  
КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЫМА И  
ПОДАЁТ МОЩНЫЙ ЗВУКОВОЙ  
СИГНАЛ, СПОСОБНЫЙ РАЗБУДИТЬ  
ДАЖЕ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА.

требования норм и правил пожарной безопасности  
при устройстве каменных печей, металлических печей и котлов  
в жилых домах

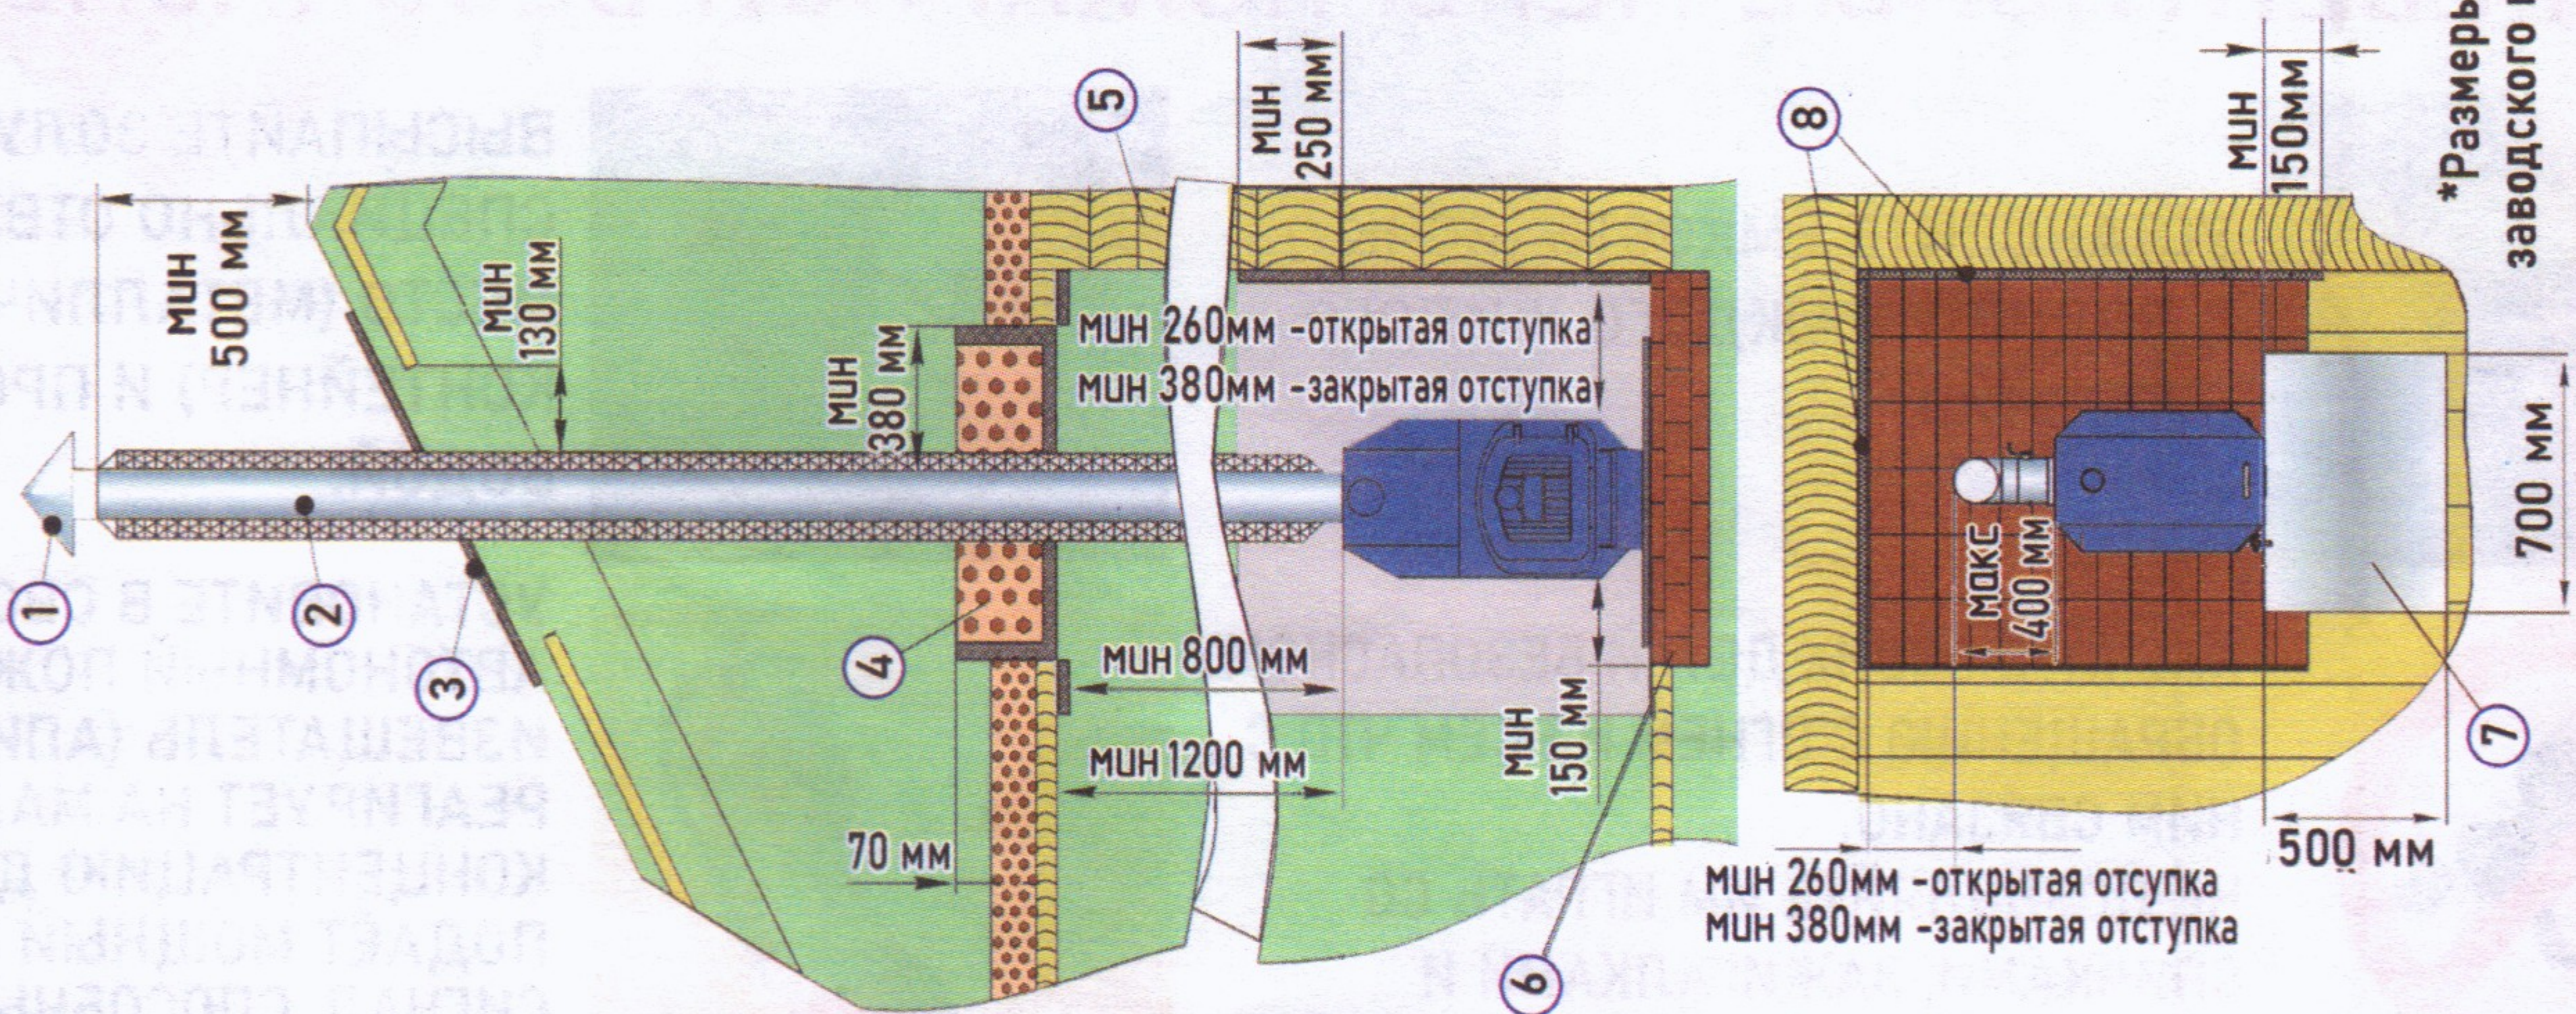

- 1 Зонт
- 2 Дымоход заводского изготовления
- 3 Перекрытие из негорючих материалов для кровли
- 4 Потолочная разделка
- 5 Стены из горючих материалов
- 6 Основание из негорючих материалов
- 7 Предтопочный лист
- 8 Лист из негорючих материалов

- Металлический лист по теплоизоляционному материалу (асбестовому картону) толщиной 10 мм
- Дерево (горючий материал)
- Утеплитель (керамзит/шлак/базальтовая вата)
- Кирпич и т.п. (негорючий материал)

Не ниже конька крыши или парапета  
- при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;  
Не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту,  
- при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

мин 1000мм для печей длительного горения  
мин 350мм для печей с периодической топкой

мин 5000 мм

мин 70мм

мин 130мм

мин 120мм

мин 380мм

мин 1250мм

мин 140мм

Собственный фундамент печи

\*Размеры разделок и отступок у теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.